

Produktdatenblatt RG125-19/14NR

ebmpapst

Die Wahl der Ingenieure



RG125-19/14NR

INHALT

| | | |
|----------|--------------------------------|----------|
| 1 | Allgemeines | 3 |
| 2 | Mechanik | 3 |
| 2.1 | Allgemeines..... | 3 |
| 2.2 | Anschluss..... | 3 |
| 3 | Betriebsdaten | 4 |
| 3.1 | Elektrische Betriebsdaten..... | 4 |
| 3.2 | Elektrische Merkmale..... | 4 |
| 3.3 | Aerodynamik..... | 6 |
| 3.4 | Akustik..... | 7 |
| 4 | Umwelt | 7 |
| 4.1 | Allgemein..... | 7 |
| 4.2 | Klimatische Anforderungen..... | 7 |
| 5 | Sicherheit | 8 |
| 5.1 | Elektrische Sicherheit..... | 8 |
| 5.2 | Sicherheitszulassung..... | 8 |
| 6 | Zuverlässigkeit | 8 |
| 6.1 | Allgemein..... | 8 |

1 Allgemeines

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Lüfterart | Radialgebläse | |
| Drehrichtung auf Rotor gesehen | Rechts | |
| Förderrichtung | Luft Eintritt axial, Luftaustritt radial | |
| Lagerung | Niro-Kugellager | |
| Einbaulage - Welle | Beliebig | |


2 Mechanik

2.1 Allgemeines

| | | |
|--|---|--|
| Breite | 180,0 mm | |
| Höhe | 180,0 mm | |
| Tiefe | 40,0 mm | |
| Gewicht | 0,750 kg | |
| Gehäusewerkstoff | Kombiniert | |
| Flügelradwerkstoff | Kombiniert | |
| Max. Anzugsmoment bei Montage über beide Befestigungsflansche; Metallflansch auf Montageplatte Schraubengröße | Litzenausführungsecke: 70 Ncm Restliche Ecken: 70 Ncm ISO 4762 - M4 entfettet, ohne zusätzliche Abstützung und ohne Unterlegscheibe | |

2.2 Anschluss

| | | |
|------------------------|--------------|--|
| Elektrischer Anschluss | Einzellitzen | |
| Leitungslänge | L = 310 mm | |
| Toleranz | +/- 10,0 mm | |
| Schlauchlänge | S = 20 mm | |
| Toleranz | +/- 10,0 mm | |

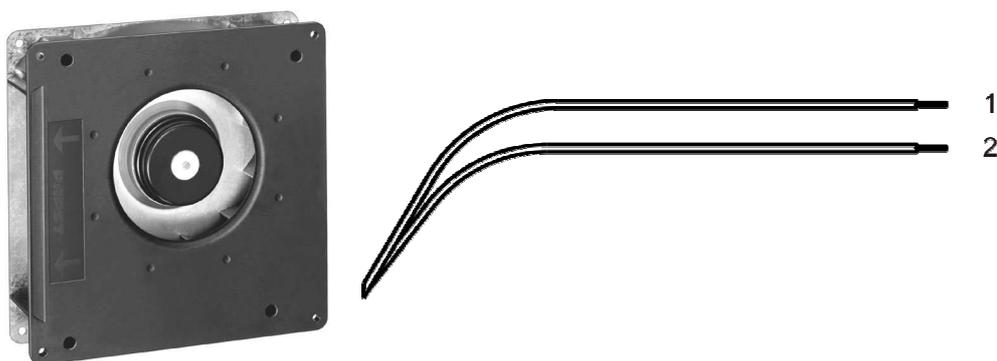

| Litze | Farbe | Funktion | Litzenquerschnitt | Isolationdurchmesser |
|-------|---------|----------|-------------------|----------------------|
| 1 | rot | + UB | AWG 22 | 1,70 mm |
| 2 | schwarz | - GND | AWG 22 | 1,70 mm |

3 Betriebsdaten

3.1 Elektrische Betriebsdaten


Messbedingungen: Normalluftdichte = 1,2 kg/m³; TU = 23°C +/- 3°C; Mo torachse waagrecht; Einlaufzeit bei jeder Einstellung 5 Minuten (wenn nicht anders spezifiziert). Im Ansaug- und Ausblasbereich darf im Abstand von 0,5 m kein massives Hindernis angeordnet sein.

$\Delta p = 0$: entspricht freiblasend (siehe Kapitel Aerodynamik)
 I: entspricht arithm. Strommittelwert

| Merkmale | Bedingung | Symbol | Werte | | |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Spannungsbereich | | U | 12 V | | 28,0 V |
| Nennspannung | | U _N | | 24,0 V | |
| Leistungsaufnahme | $\Delta p = 0$ | P | 1,1 W | 4,9 W | 6,7 W |
| Toleranz | 0010 | | +/- 17,5 % | +/- 12,5 % | +/- 15,0 % |
| Stromaufnahme | $\Delta p = 0$ | I | 94 mA | 203 mA | 240 mA |
| Toleranz | 0010 | | +/- 17,5 % | +/- 12,5 % | +/- 15,0 % |
| Drehzahl | $\Delta p = 0$ | n | 1.365 1/min | 2.550 1/min | 2.840 1/min |
| Toleranz | 0010 | | +/- 12,5 % | +/- 7,5 % | +/- 10,0 % |
| Anlaufstrom | | | | < 900 mA | |

3.2 Elektrische Merkmale

| | | |
|--|---|--|
| Elektronikfunktion | Keine | |
| Verpolschutz | Verpolschutzdiode | |
| Max. Falschpolstrom bei U _N | I _F <= 10 mA | |
| Blockierschutz | Elektronischer Wiederanlauf | |
| Blockierstrom bei U _N | I _{block} ca. 900 mA | |
| Blockiertakt | t ₃ / t ₄ typisch: 0,6 s / 10 s | |

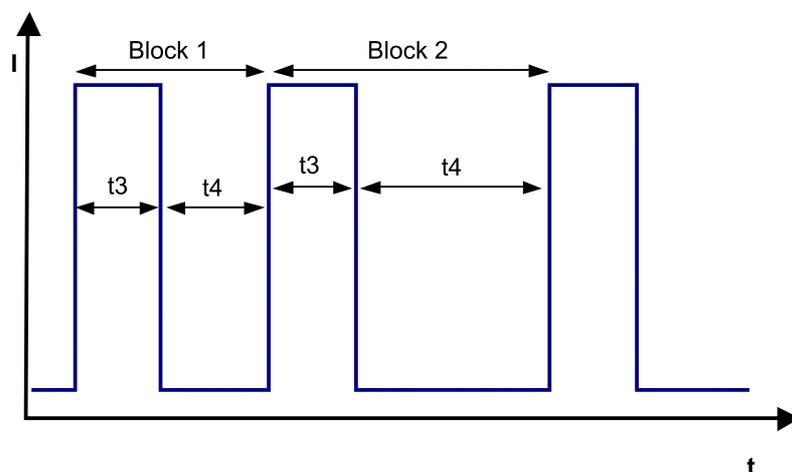


Block1: spezieller Blockierschutz 5 Zyklen t₃ / t₄ = 0,6 s / 1 s Block2: Blockierschutz t₃ / t₄ = 0,6 s / 10 s

3.3 Aerodynamik

Messbedingungen: Gemessen mit einem saugseitigen Doppelkammerprüfstand nach DIN EN ISO 5801.
 Normalluftdichte = 1,2 kg/m³; TU = 23°C +/- 3°C;
 Im Ansaug- und Ausblasbereich darf im Abstand von 0,5 m kein massives Hindernis angeordnet sein. Motorachse waagrecht.
 Die Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und können sich durch die Einbaubedingungen verändern. Bei Abweichungen zum Normaufbau sind die Kennwerte im eingebauten Zustand zu überprüfen.

a.) Betriebsbedingung:

| | | |
|--|------------------------|--|
| 2.550 1/min freiblasend | | |
| Max. freiblasender Volumenstrom ($\Delta p = 0 / \dot{V} = \text{max.}$) | 88,0 m ³ /h | |
| Max. Staudruck ($\Delta p = \text{max.} / \dot{V} = 0$) | 180 Pa | |

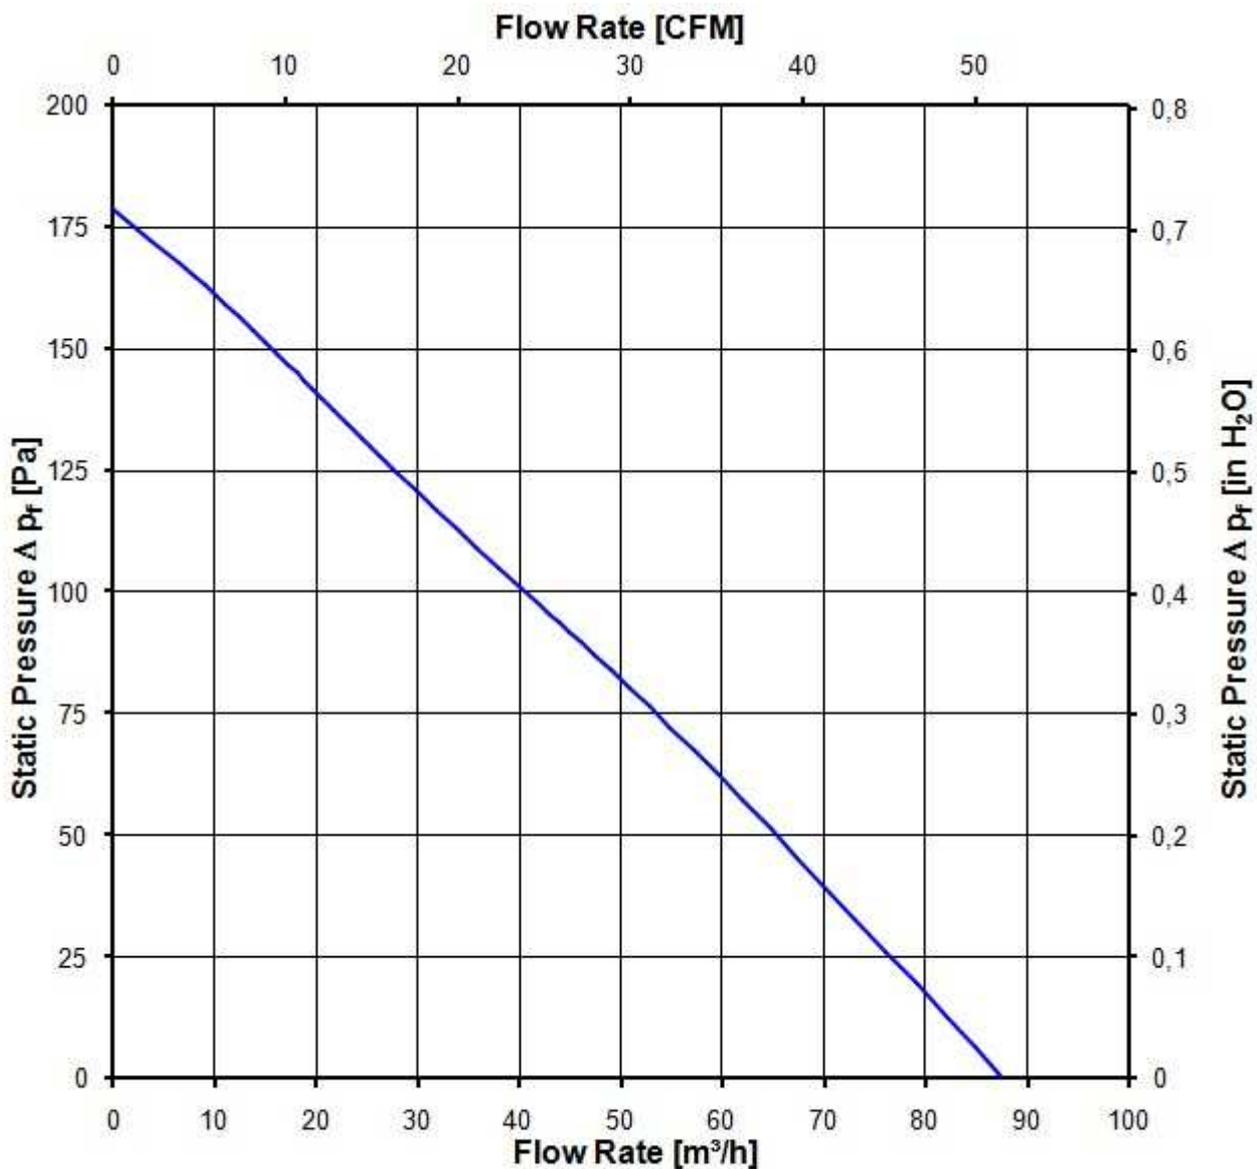

3.4 Akustik

Messbedingungen: Schalldruckpegel: Der Abstand des Mikrofons zur Ansaugöffnung beträgt 1 m.
 Schallleistung: Nach DIN 45635 Teil 38 (ISO 10302)
 Gemessen im reflektionsarmen Raum mit einem Grundsollpegel von Lp(A) <5 dB(A).
 Weitere Messbedingungen siehe Kapitel Aerodynamik.

a.) Betriebsbedingung:

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| 2.550 1/min freiblasend | | |
| Optimaler Betriebspunkt | 10,0 m ³ /h @ 144 Pa | |
| Schallleistung im optimalen Betriebspunkt | 5,7 bel(A) | |
| Schalldruck in Gummiseilen freiblasend | | |

4 Umwelt

4.1 Allgemein

| | | |
|---|--------|--|
| Minimal zulässige Umgebungstemperatur TU min. | -30 °C | |
| Maximal zulässige Umgebungstemperatur TU max. | 75 °C | |
| Minimal zulässige Lagerungstemperatur TL min. | -40 °C | |
| Maximal zulässige Lagertemperatur TL max. | 80 °C | |

4.2 Klimatische Anforderungen

| | | |
|------------------------|---|--|
| Feuchteanforderung | Feuchte Wärme, zyklisch; gemäß DIN EN 60068-2-30, 6 Zyklen | |
| Wasserbelastungen | Keine | |
| Staubanforderungen | Staubprüfung; gemäß DIN EN 60068-2-68, 6g/m ² d, 1 Tag | |
| Salznebelanforderungen | Keine | |

Zulässiger Einsatzbereich:

Das Produkt ist für den Einsatz in geschlossenen, wettergeschützten Räumen mit eingeschränkt kontrollierter Temperatur bestimmt. Gelegentlicher Kondenswasserbeschlag ist zulässig, direkte Wassereinwirkung ist jedoch zu vermeiden. Salzhaltige Umgebungsbedingungen sind zu vermeiden.

Verschmutzungsgrad 2 (gemäß DIN EN 60664-1)

Es tritt nur nicht leitfähige Verschmutzung auf. Gelegentlich muss jedoch mit vorübergehender Leitfähigkeit durch Betauung gerechnet werden.

Schärfegrade und Spezifikationswerte bei den zuständigen Entwicklungsabteilungen anfragen.

5 Sicherheit

5.1 Elektrische Sicherheit

| | | |
|--|--|--|
| Spannungsfestigkeit DIN EN 60950 (VDE 0805) und DIN EN 60335 (VDE 0700) A.) Typprüfung Messbedingungen: Nach 48h Lagerung bei 95% r.F. und 25°C. Hierbei darf kein Überschlag oder Durchschlag erfolgen. Alle Anschlüsse gemeinsam gegen Masse! B.) Stückprüfung Messbedingung: Bei Raumklima. Hierbei darf kein Überschlag oder Durchschlag erfolgen. Alle Anschlüsse gemeinsam gegen Masse! | 500 VAC / 1 Min. 850 VDC / 1 Sec. | |
| Isolationswiderstand Messbedingung: Nach 48h Lagerung bei 95% r.F. und 25°C gemessen mit U=500 VDC/1 Min. | RI > 10 MOhm | |
| Luft und Kriechstecken | 1,0 mm / 1,2 mm | |
| Schutzklasse | III | |

5.2 Sicherheitszulassung

| | | |
|-----|--|---|
| CE | EG-Konformitätserklärung | Ja |
| EAC | Eurasische Konformität | Ja |
| UL | Underwriters Laboratories | Ja / UL507, Electric Fans |
| VDE | Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik | Ja / Zulassung nach EN 60950 (VDE 0805) - Einrichtungen der Informationstechnik |
| CSA | Canadian Standards Association | Ja / C22.2 No. 113 Fans and Ventilators |
| CCC | China Compulsory Certification | Nicht gefordert |

6 Zuverlässigkeit


6.1 Allgemein

| | | |
|--|-----------|--|
| Lebensdauer L10 bei TU = 40 °C | 62.500 h | |
| Lebensdauer L10 bei TU max. | 27.500 h | |
| Lebensdauer L10 nach IPC 9591 bei TU = 40 °C | 105.000 h | |

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Schutzvermerk nach DIN 34 Bechteln

082
210
232
235
240
516

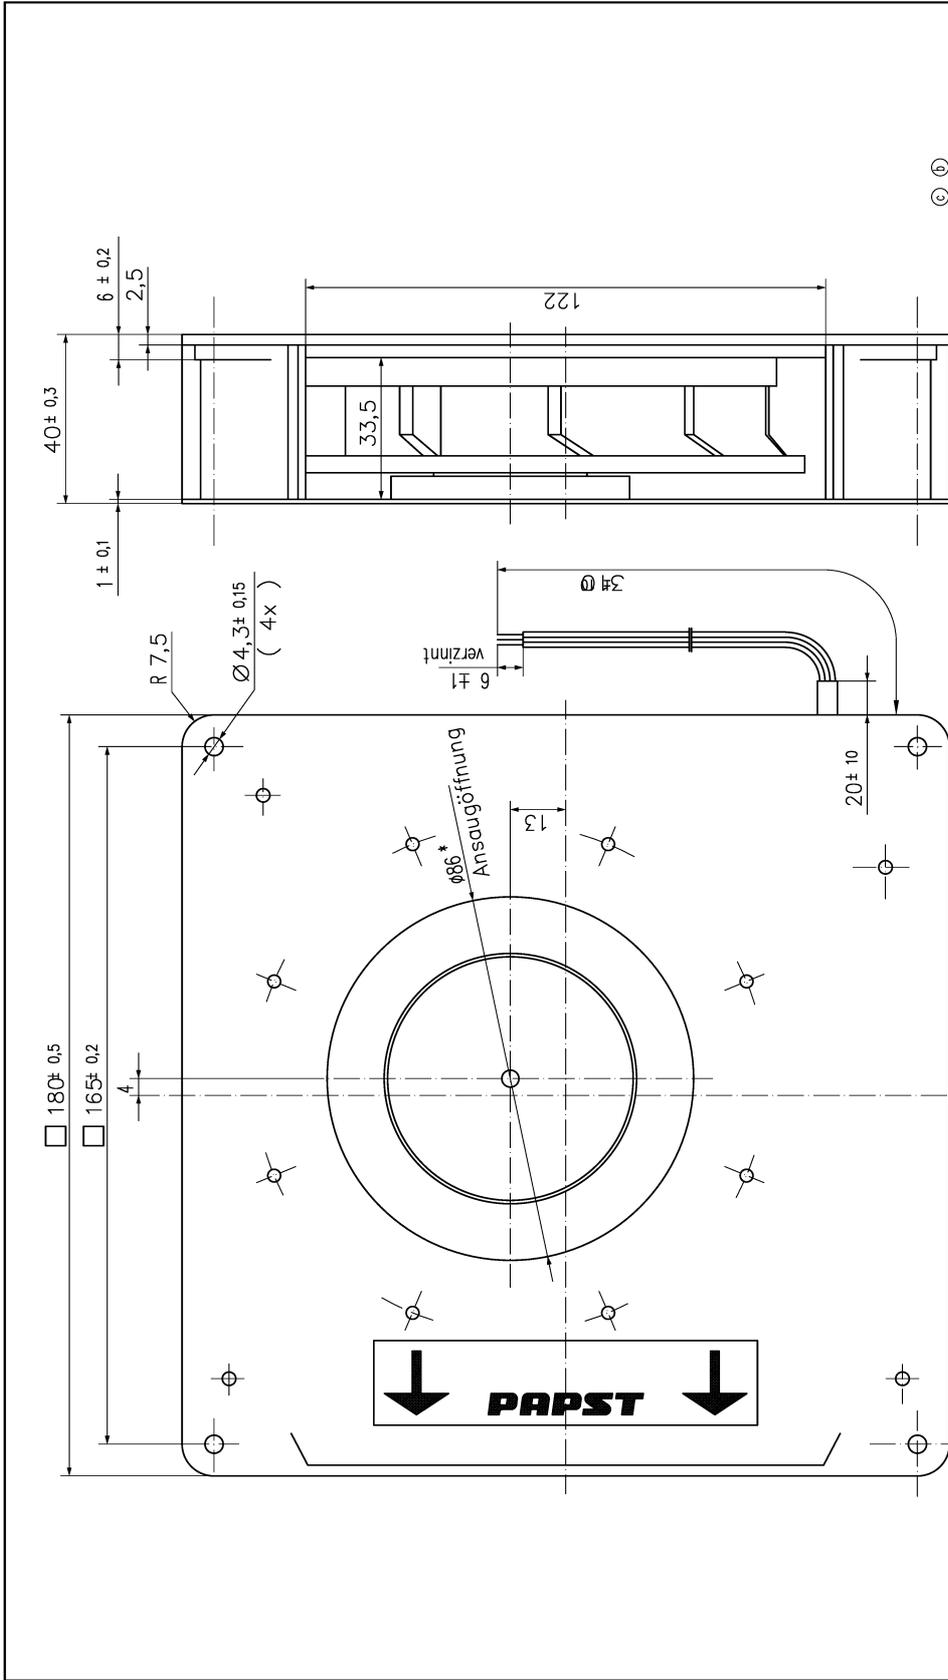

*) Öffnung für Montagewand ≥ 100 mm
Axialspiel: 0 (mit Federausgleich)

© ®

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|----------------------------|--|--------------|---------------|--------------|------------------|
| Tolerierung: Allgemeinoleranzen: | | DIN 7167 | | gilt für: | | 959 4310 120 | RG125-19/74N | 959 4310 126 | RG125-19/78NR |
| d | | | | | | 959 4310 121 | RG125-19/74NW | 959 4310 127 | RG125-19/74NR |
| e | | | | | | 959 4310 122 | RG125-19/72N | 959 4310 138 | RG125-19/74N-138 |
| | | | | | | 959 4310 123 | RG125-19/72NW | | |
| | | | | | | 959 4310 125 | RG125-19/78N | | |
| Index | Aut.-Nr. | Datum | Gesäubert von | Zrtng.-Nr. | | ArFittel | | | |
| von | | | | an | | Mainstab | | | |
| Zur Verwendung im Verleier freigegeben | | | | Papst-Motoren GmbH & Co KG | | Blatt | | | |
| | | | | D-78173 St. Georgen | | Ers. Zrtng. | | | |
| | | | | Germany | | | | | |